



RAPPORT DE CLASSEMENT DE RÉACTION AU FEU N° 2020/185-1

Conformément à l'EN 13501-1 (2007) + A1 (2013)

Notification par l'État Français auprès de la
Commission Européenne sous le n° NB 2401
Règlement (UE) n°305/2011

A la demande de : GERFLOR
50 Cours de la République
69627 VILLEURBANNE CEDEX
FRANCE

Nom du produit : Gamme TARALAY COMPACT sur SPORISOL/ISOLSPORT

Description : Revêtement de sol résilient (Famille EN ISO 10582)
(description détaillée au paragraphe 2)

Date d'émission : 30/11/2020

Ce rapport de classement atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques des produits similaires.

Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

*La reproduction de ce rapport de classement n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Il comporte 4 pages*

1. Introduction

Le présent rapport de classement définit le classement attribué au(x) produit(s) précité(s) conformément aux modes opératoires donnés dans la norme NF EN 13501-1 : Septembre 2007 + A1 (2013).

2. Détails du produit classé**2.1. Norme produit**

NF EN 14041 (2005) « Revêtement de sols résilients, textiles et stratifiés – Caractéristiques essentielles ».

2.2. Description du produit

Revêtement de sol hétérogène à base de polychlorure de vinyle en format rouleau (famille EN ISO 10582).

Couche d'usage : 100 % PVC plastifié

Masse surfacique totale nominale : 2580 à 2725 g/m²

Épaisseur totale nominale : 2,0 mm

Épaisseur nominale de la couche d'usure : 0,70 à 1,27 mm

Sous-couche SPORISOL/ISOLSPORT

Masse surfacique totale nominale : 1345 g/m²

Épaisseur totale nominale : 1,7 mm

Pose : Revêtement de sol résilient posé collé (colle acrylique avec 300 g/m² de dépose) sur sous-couche SPORISOL/ISOLSPORT: ensemble posé libre sur support panneau de particules de bois non ignifugé classé C_n-s1, de masse volumique (680 ± 50) kg/m³ et d'épaisseur (20 ± 2) mm.

3. Rapports d'essais et résultats d'essais en appui de ce classement**3.1. Rapports d'essai**

Nom du laboratoire	Nom du demandeur	N° Rapport d'essai	Méthode d'essais
C.R.E.T.	GERFLOR 50 Cours de la République 69627 VILLEURBANNE CEDEX	RL 2020/763-1	NF EN ISO 9239-1
		RL 2020/764-1	
		RL 2020/763-2	NF EN ISO 11925-2
		RL 2020/764-2	

3.2. Résultats d'essais

Méthode d'essai	Produit	Nombre d'essais	Résultats	
			Paramètres	Conformité avec les paramètres
NF EN ISO 11925-2	TARALAY INITIAL COMPACT sur sous-couche SPORISOL/ISOLSPORT	6	Fs ≤ 150 mm	Conforme
Attaque de surface 15s d'exposition			Inflammation du papier filtre	Conforme

Méthode d'essai	Produit	Nombre d'essais	Résultats	
			Paramètres	Conformité avec les paramètres
NF EN ISO 11925-2	TARALAY PREMIUM COMPACT sur sous-couche SPORISOL/ISOLSPORT	6	Fs ≤ 150 mm	Conforme
Attaque de surface 15s d'exposition			Inflammation du papier filtre	Conforme

Méthode d'essai	Produit	Nombre d'essais	Paramètres	Résultats
				Paramètres continus moyens
NF EN ISO 9239-1	TARALAY INITIAL COMPACT sur sous-couche SPORISOL/ISOLSPORT	3	Flux énergétique critique (kW/m ²)	7,3
			Production de fumées (% X min)	389,0

Méthode d'essai	Produit	Nombre d'essais	Paramètres	Résultats
				Paramètres continus moyens
NF EN ISO 9239-1	TARALAY PREMIUM COMPACT sur sous-couche SPORISOL/ISOLSPORT	3	Flux énergétique critique (kW/m ²)	6,0
			Production de fumées (% X min)	519,7

4. Classement et domaine d'application

4.1. Référence de classement

Le classement a été effectué conformément à la norme EN 13501-1 : 2007 + A1 (2013)

4.2. Classement

Comportement au feu		Production de fumée
C _{fl}	-	s1

Classement : C_{fl} – s1

4.3. Domaine d'application

Le classement est valable pour les conditions d'utilisation finale suivantes :

- **Revêtement de sol résilient** posé collé sur sous-couche **SPORISOL/ISOLSPORT** : ensemble posé libre support panneau de particules de bois non ignifugé de classe C_{fl} – s1 et de masse volumique ≥ 510 kg/m³ et sur support fibres-ciment A2_{fl}-s1 ou A1_{fl} de masse volumique ≥ 1350 kg/m³.

Le classement est valable pour les paramètres produits suivants :

- Masse surfacique totale nominale : 2580 à 2725 g/m²
- Épaisseur totale nominale : 2,0 mm
- Épaisseur nominale de la couche d'usure : 0,70 à 1,27 mm

Sous-couche « SPORISOL/ISOLSPORT »

- Masse surfacique totale nominale : 1345 g/m²
- Épaisseur totale nominale : 1,7 mm

Le classement de la famille produit est valable pour les appellations commerciales suivantes :

**TARALAY INITIAL COMPACT
TARALAY IMPRESSION COMPACT
TARALAY MILLENIUM COMPACT
TARALAY PREMIUM COMPACT**

5. Limitations


Le présent document de classement n'est pas une approbation ni une certification de type du produit.

“Le classement attribué au produit dans le présent rapport est approprié pour une déclaration de conformité du fabricant dans le cadre d'une attestation de conformité du système 3 et pour le marquage CE dans le cadre de la Directive Produits de Construction.


Le fabricant a effectué une déclaration qui est archivée. Elle confirme que la conception du produit ne requiert aucun processus, aucune procédure, ni étape spécifique (pas d'ajout d'ignifuges, limitation des matières organiques, ni ajout de corps de remplissage) visant à améliorer la tenue au feu pour obtenir le classement atteint. Le fabricant a conclu, par conséquent, que l'attestation du système 3 est appropriée.

Le laboratoire d'essai n'a, par conséquent, joué aucun rôle dans l'échantillonnage du produit pour l'essai, bien qu'il conserve les références appropriées, fournies par le fabricant pour assurer la traçabilité des échantillons soumis à l'essai.”

Le Responsable des Essais
David VANDIERDONCK

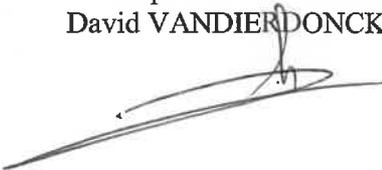

Pour la SARL C.R.E.T.
Le Directeur Technique
Marc WELCOMME



Fin du rapport de classement