

Datum/Date: 10.12.2025 / Cey/th

PRÜFBERICHT TEST REPORT

Nr./No.: 2025 23024/3210

über die Prüfung der Rutschhemmung von Bodenbelägen *for slip resistance test of floorings*

- | | |
|--|--|
| 1 Auftraggeber/
Customer | Gerflor SAS
ZI du Bois des Lots
26130 Saint Paul Trois Châteaux
FRANCE |
| 2 Prüfmuster/
Test specimen | Elastischer Bodenbelag aus PVC
<i>Resilient floor covering made of PVC</i>
Typ / Type: Création 55 clic |
| 2.1 Hersteller/
Manufacturer | Gerflor SAS
ZI du Bois des Lots
26130 Saint Paul Trois Châteaux
FRANCE |
| 2.2 Bauart, Bezeichnung/
Type, designation | Elastischer Bodenbelag aus PVC gemäß Abbildungen
und beiliegendem Datenblatt/
<i>Resilient floor covering made of PVC according to
pictures and attached data sheet</i> |
| 2.3 Bestimmungsgemäße
Verwendung/
Intended use | Einsatz in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen
mit Rutschgefahr /
<i>Use in working areas with slipping hazards</i> |
| 2.4 Datum der Herstellung/
Date of fabrication | -.- |
| 2.5 Weitere Angaben/
Further details | Größe / Diverse, Prüfmuster 50x100x0,5 cm
Size: <i>Various, test sample 50x100x0,5 cm</i>

Farbe / Grau/
Colour: Grey

Oberfläche/
Surface: <i>Feinrau, Holzstruktur, matt</i>
<i>Fine rough, wood structure, matt</i> |

3 Prüfung/ Testing

- 3.1 Art der Prüfung/
Type of test
Baumusterprüfung vom 09.01.2023
Prüfbericht-Nr. 2023 20085/3210 vom 16.01.2023 /
Type examination dated 2025-01-09
Test report no. 2023 20085/3210 from 2025-01-16
- 3.2 Zeitraum der Prüfung/
Period of test
Umschreibung vom 10.12.2025 /
Rewriting from 2025-12-10
- 3.3 Prüfverfahren, -grundlagen/
Test principles
DIN EN 16165:2021-12 Anhang B; Bestimmung der
Rutschhemmung von Fußböden – Prüfung durch
beschuhtes Begehen einer schiefen Ebene
DIN EN 16165:2021-12 annex B; Determination of slip
resistance of pedestrian surfaces - Shod ramp test

ASR A1.5/1,2; Technische Regeln für Arbeitsstätten -
Fußböden; Ausgabe: März 2022
ASR A1.5/1,2; Technical rules for workplaces – floorings;
Edition: March 2022

E DIN 51133:2021-12 - Prüfung von Fußböden -
Bestimmung des Verdrängungsraums /
E DIN 51133:2021-12 - Testing of floor coverings -
Determination of the displacement space

4 Prüfergebnis/ Test result

- 4.1 Gesamtmittelwert des Neigungswinkels: /
Total mean of inclination angle:
Längs zur Maserung/ 13,0°
Length to the wood grain:
Quer zur Maserung/ 15,0°
Crosswise to the wood grain:
- 4.2 Gesamtmittelwert des Verdrängungsraumes: /
Total mean of displacement volume:
Nicht geprüft/
Not tested

5 Beurteilung, Eignung/ Assessment, suitability

- 5.1 Bewertungsgruppe für die Rutschhemmung: / **R 10**
Evaluation group of slip resistance:
- 5.2 Bewertungsgruppe für den Verdrängungsraum: / **.-**
Evaluation group of displacement volume

6 Hinweis/ Remark

Das Datenblatt ist Bestandteil dieses Prüfberichtes/
The data sheet is part of this test report

7 Gültigkeit des Prüfberichtes/ Validity of test report

Die ermittelten Ergebnisse gelten nur für die geprüften Objekte. /
The test results apply to the tested object only.

8 Allgemeine Hinweise/ General remarks

Dieser Prüfbericht besteht aus 5 Seiten.
The present test report consists of pages.

Dieser Prüfbericht darf nur vollständig veröffentlicht werden/
This Test Report must only be published in full wording.


**Dieser Prüfbericht berechtigt *n i c h t* zur Verwendung des GS-Zeichens,
DGUV Test-Zeichens oder der CE-Kennzeichnung./**


***The present test report does *n o t* warrant the use of the GS-label,
DGUV Test-label or CE-marking.***

Im Übrigen gilt die Prüf- und Zertifizierungsordnung der Prüf- und Zertifizierungsstellen im
DGUV Test in Verbindung mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung e. V./

*In all other respects, the Testing and Certification Regulation of the Test and Certification
Bodies in DGUV Test shall apply in conjunction with the General Business Conditions of the
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.*

9 Abbildung/ Picture

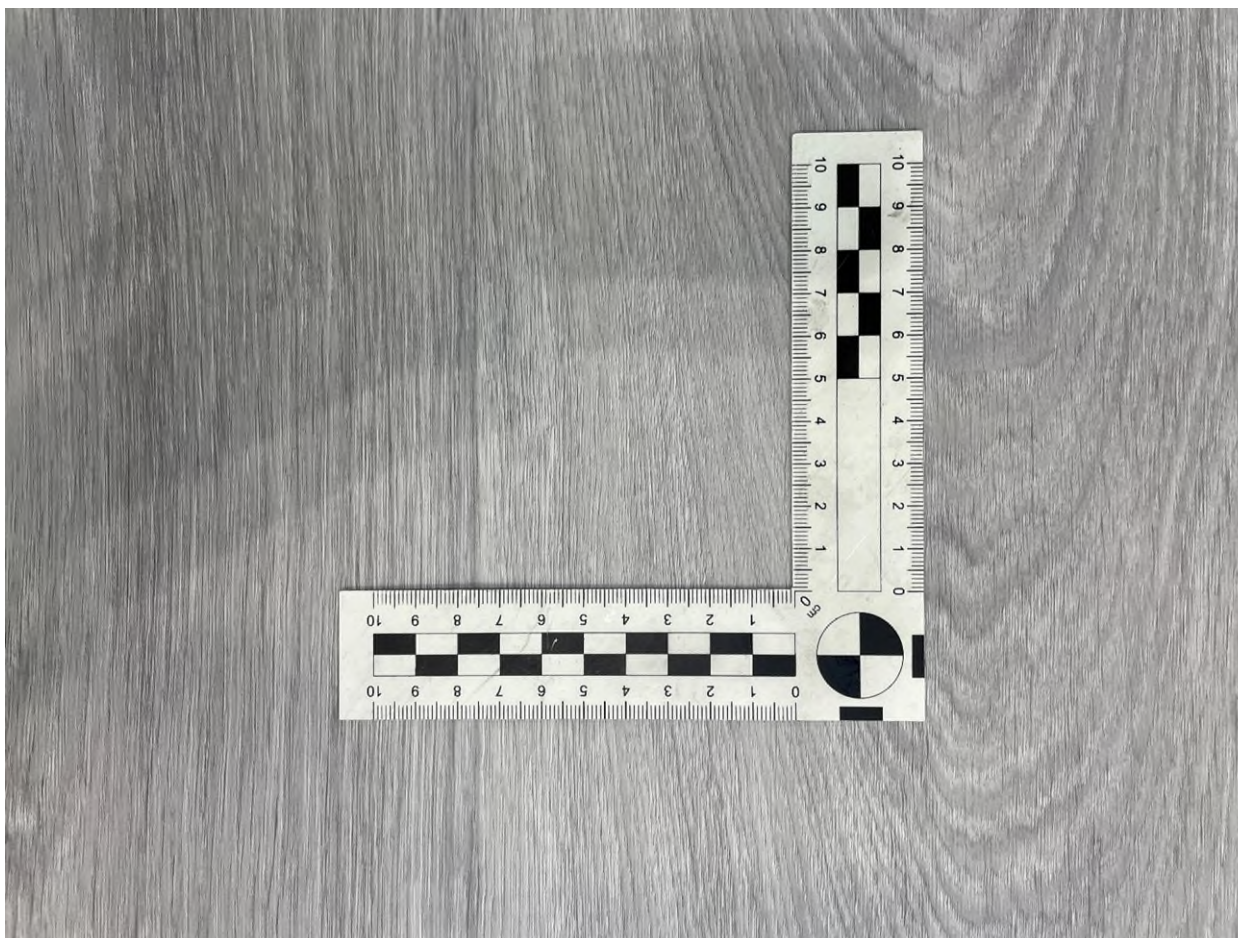

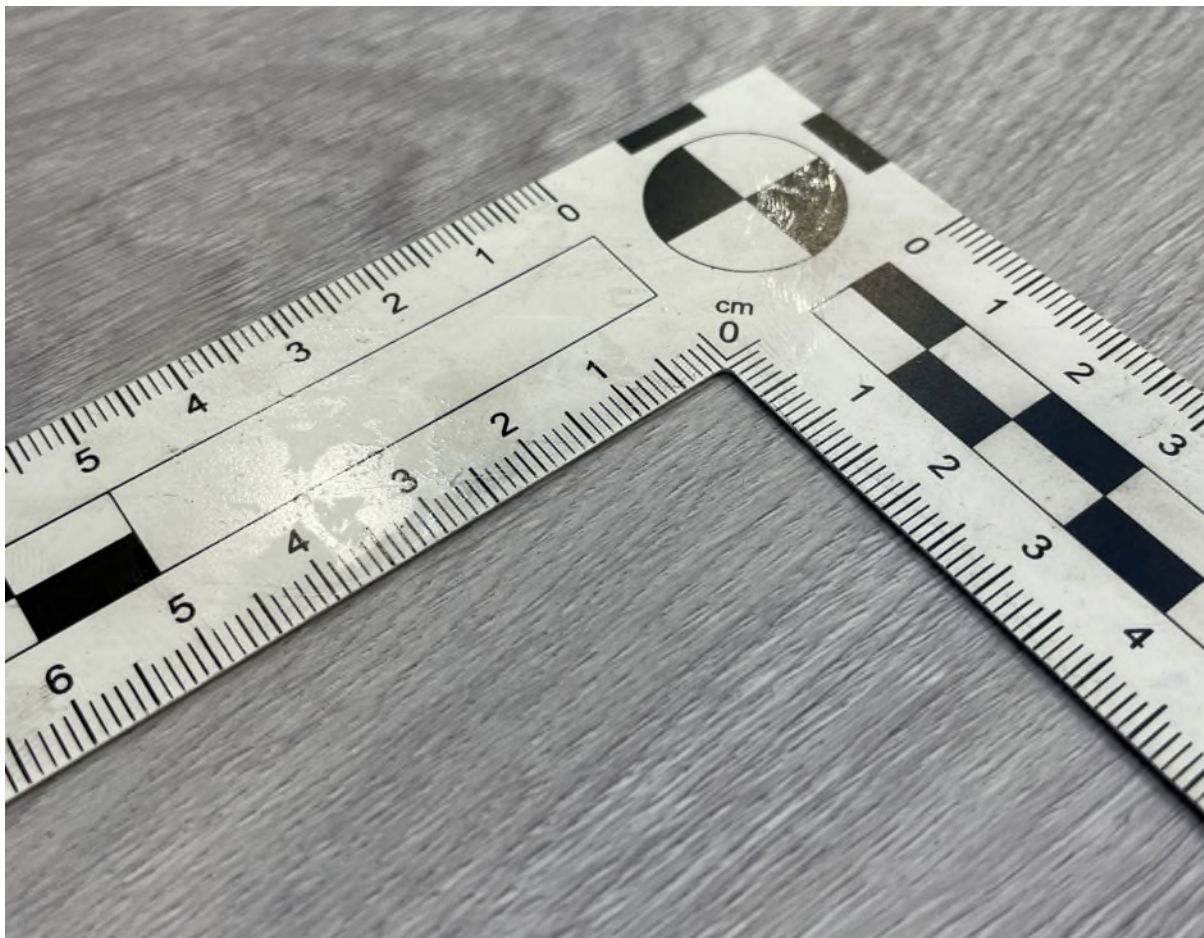

Für die Prüfung
For the testing:

Orhan Ceylan

Leiter(in) des Prüflabors
Head of test laboratory

Gerflor		CREATION 55 SOLID CLIC			
BESCHREIBUNG			DESIGN		
Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	5,00		
Dicke Nutzschicht	EN ISO 24340	mm	0,55		
Flächengewicht	EN ISO 23997	g/m²	7,781		
Format Planken / Fliesen	EN ISO 24342	mm	212 x 1239	240x1461	389x729
Planken-/Fliesenanzahl pro Karton / m² pro Karton	-	-	7 / 1,84m²	6 / 2,10m²	6 / 1,70m²
KLASSIFIZIERUNG					
Produktnorm	-	-	EN ISO 10582		
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874	Klasse	33-42		
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	B _{fl} -s1		
Begehaufadung	EN 1815	kV	< 2		
Rutschhemmung	DIN 51130	Klasse	R10		
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN					
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I		
Raumschall	NF S 31074	dB	79		
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	4		
Maßstabilität (Norm)	EN ISO 23999	%	≤ 0,15		
Maßstabilität (Durchschnittswert)			~ 0,05		
Resteindruck (Norm)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10		
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	W/(mK)	0,25		
Lichteinheit	EN 20 105 - B02	Stufe	≥ 6		
Stuhlrulleignung	ISO 4918	-	OK		
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987 (EN 423)	-	beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung		
Oberflächenvergütung	-	-	Protecshield™		
UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT					
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m³	≤ 10		
Zertifikate			Floorscore, M1		
CE KENNZEICHNUNG					
CE	EN 14 041				 



Diese Anlage ist
Bestandteil des
Prüfberichtes
Nr. 202523024/3210

Cepan